


**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA****I SKYRIUS
STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS
PASLAUGAS**

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba* (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinės pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdydama priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis Pakruojo ir Joniškio (Žeimelio ir Pašvitinio sen.) priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis.

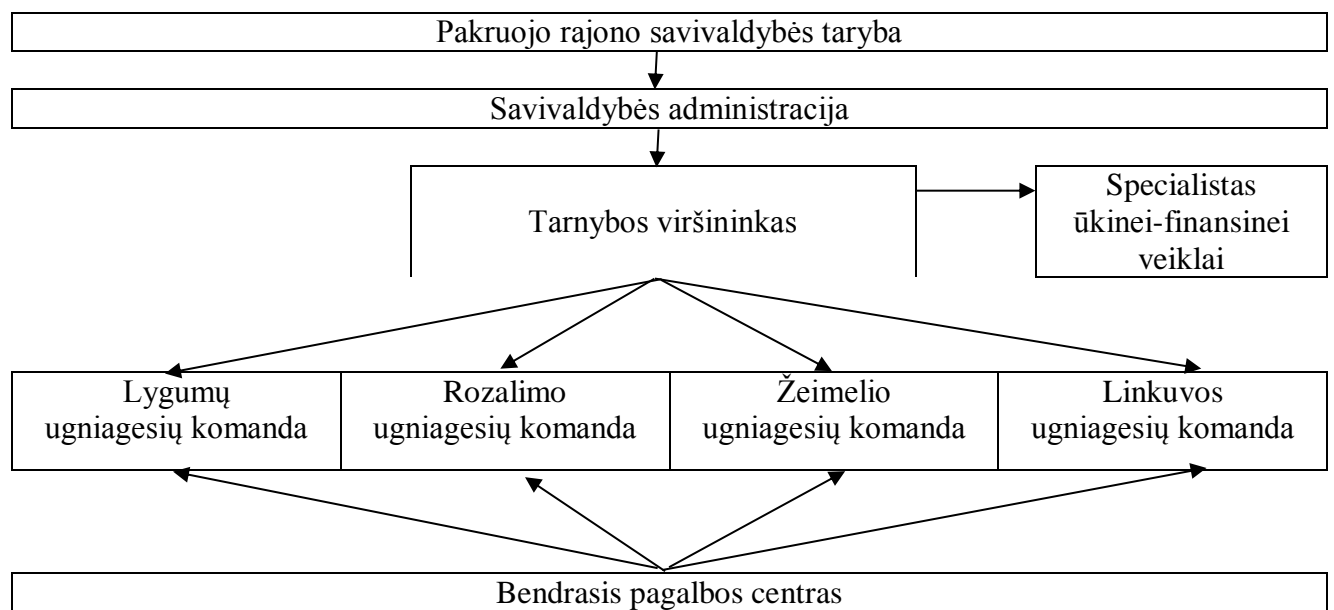

Tarnyba yra pavaldi savivaldybės administracijai, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC), kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui. Tarnybos veiklą organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM).

Tarnybos veiklą reglamentuoja Priešgaisrinės saugos standartas:

- ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą);
- komandų teritorinį išsidėstymą (komandos prižiūri 12 km spinduliu esančią teritoriją);
- reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių (kaimo vietovėje);
- ugniagesių etatų skaičių komandoje: komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą).

- gaisrinių automobilių technines charakteristikas (gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų vandens).

Tarnybos parengties užtikrinimas grindžiamas principais:


- darbuotojų kompetencijos (užtikrinti darbuotojams reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų visumą);
- nuolatinės parengties (užtikrinti nuolatinį Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus);
- darbo priemonių ir technikos pakankamumo (užtikrinti darbuotojų aprūpinimą reikalinga technika, darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis);
- pasirengimo reaguoti į pagalbos prašymus (numatyti, kaip Tarnyboje turi būti pasirengta reaguoti į pagalbos prašymus, išvykta į įvykio vietą, o grįžus – pasirengta vėl išvykti);
- racionalaus ir tikslingo išteklių panaudojimo (užtikrinti tikslingą technikos, turto ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, įgyvendinant nuolatinę parengtį);
- kasdienės veiklos organizavimo (užtikrinti vidaus tvarkos organizavimą ir kontrolę).

| Pareigybės pavadinimas | Informacija apie pareigybes 2020 m. | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| | Patvirtintų pareigybių skaičius | Faktinis pareigybių skaičius | Pareigybės grupė | Pareigybės lygis | Pareigybių koeficientas |
| Ugniagesys | 32 | 30 | kvalifikuoti darbuotojai | C | 4,0–4,08 |
| Skyrininkas | 4 | 4 | kvalifikuoti darbuotojai | C | 4,7 |
| Specialistas finansinei ūkinei veiklai | 1 | 1 | specialistai | B | 8,4 |
| Viršininkas | 1 | 1 | biudžetinių įstaigų vadovai | A1 | 14,1 |

2020 m. gaisrų analizė.

Per 2020 metus Pakruojo rajone kilo 87 gaisrai. Palyginus su 2019 metais (94 gaisrai), jų sumažėjo 8 %. Vidutiniškai Pakruojo rajone 10 tūkstančių gyventojų teko 44,6 gaisro.

Gaisrų priežastys 2020 m.

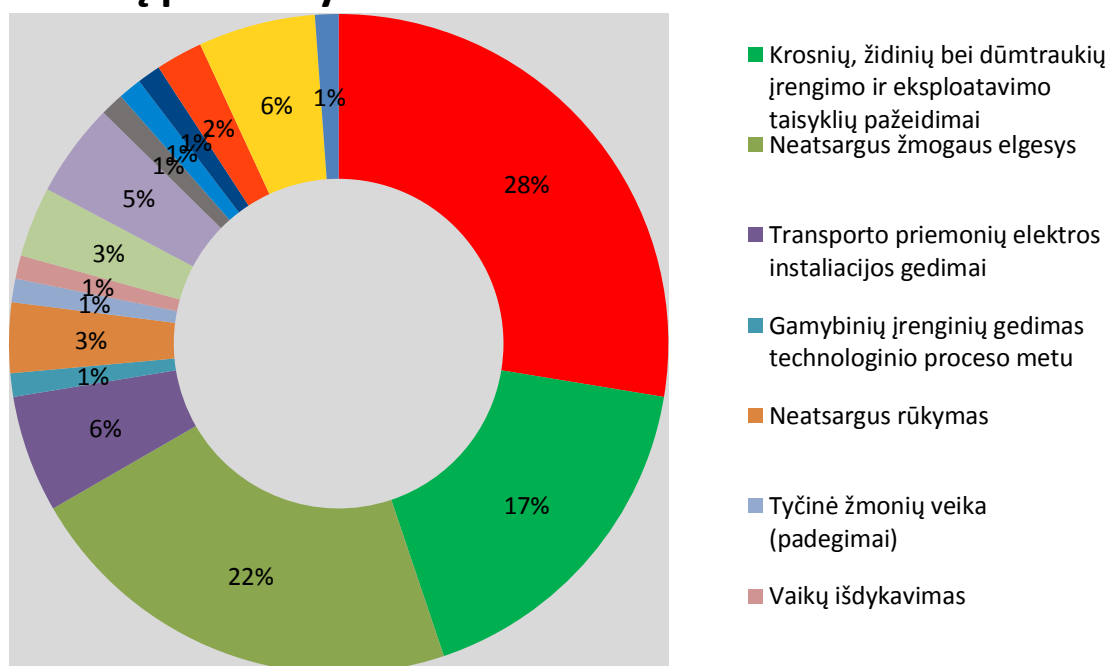


Lyginant gaisrų skaičių atskirais mėnesiais, daugiausia jų 2020 metais kilo balandžio mėn. (14 gaisrų), o mažiausiai vasario ir spalio mėn. (po 3 gaisrus).

Pagrindinės gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis 24 (28 %), neatsargus žmogaus elgesys 19 (22 %), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai 15 (17 %).

Daugiausia gaisrų kilo atvirose teritorijose ir gyvenamosios paskirties pastatuose – 26 ir 22, kas sudaro 55,2 % nuo visų gaisrų.

Per 2020 m. daugiausia gaisrų kilo Lygumų ir Linkuvos seniūnijose – 15 ir 14, mažiausia Guostagalio seniūnijoje – 2.

2020 m. atlikti 103 (2019 m. – 74) gelbėjimo darbai.

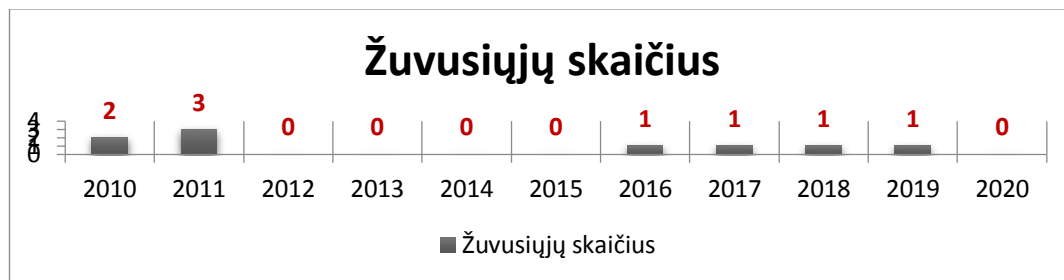

II SKYRIUS FINANSINĖS–ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

| Metai | Skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto (Eur.) | | | | Skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto (Eur) |
|---------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | Iš viso | Iš jų | | | |
| | | Darbo užmokesčiui | Socialinio draudimo įmokoms | Prekių ir paslaugų naudojimui | |
| 2019 m. | 363500 | 341300 | 5000 | 17200 | 3000 |
| 2020 m. | 447000 | 413000 | 6000 | 28000 | 1260 |
| 2021 m. | 456300 | 435000 | 6300 | 15000 | 5000 |

Tarnyba yra finansuojama iš valstybės lėšų, skirtų savivaldybėms perduotoms funkcijoms atlikti. Lėšų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) patvirtinta finansavimo metodika. 2019–2020 m. Tarnybos finansavimo didėjimą lėmė darbo užmokesčio minimalių atlyginimo koeficientų didinimas, susijęs su minimalios algos didinimu.

93 procentai visų valstybės skiriamų lėšų atitenka darbo užmokesčiui, likę 7 procentai – gaisrinių automobilių bei gaisrinės įrangos išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms. Priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti Tarnyba naudoja savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą ir gaisrinę techniką. Pastatų išlaikymui, gaisrinių automobilių remontui, priešgaisrinei ir gelbėjimo įrangai atnaujinti ir įsigyti finansavimo metodika lėšų nenumato ir jos neskiriamos, todėl be savivaldybės finansinės paramos tinkamai vykdyti Tarnybai pavestas funkcijas yra sudėtinga.

| Išlaidos prekėms ir paslaugoms | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. (numatoma) |
| Komunalinės paslaugos | 7500 | 4700 | 4000 |
| Transporto išlaikymas | 7000 | 9000 | 8000 |
| Aprangos įsigijimas | 0 | 5000 | 0 |
| Ryšio ir kt. paslaugos | 700 | 900 | 900 |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 500 | 900 | 900 |
| Kvalifikacijos kėlimas | 0 | 1600 | 0 |
| Kitų prekių ir paslaugų (gaisrinė įranga, kanceliarinės, ūkinės prekės, prietaisų patikra) | 1500 | 5900 | 1200 |
| Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 0 | 0 | 2000 |
| Išlaidos ilgalaikiam turtui | | | |
| Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 0 | 0 | 3000 |

2020 m. Tarnyba dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo programoje ir už gautus 1260 Eur organizavo ugniagesių kvalifikacinius mokymus darbu su kvėpavimo įranga.

Atlikti ūkiniai darbai:

- atliktas ugniagesių komandų pastatų techninės būklės įvertinimas;
- atlikta gaisrinės įrangos ir priemonių patikra;
- įsigytos gaisrinės darbo saugos priemonės, atnaujinta priešgaisrinė įranga;
- tvarkomi gaisrinių automobilių ir gaisrinės įrangos gedimai;
- organizuota darbo tvarka, susijusi su COVID-19 pandemija, įsigytos apsaugos priemonės.

III SKYRIUS

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

2020 m. Tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas:

- ugniagesio – 855 Eur;
- skyrininko – 1 035 Eur;
- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 1 573 Eur;
- viršininko – 2 599 Eur.

Iš viso išleista darbo užmokesčiui – 412 979 Eur, iš jų:

- priedams prie atlyginimo – 60 600 Eur (už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį darbą);
- kintamajai daliai – 3 800 Eur;
- skatinamosioms išmokoms (premijomis) – 1 300 Eur.

Nuobaudų neskirta.

IV SKYRIUS
VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA

| 2020 m. Tarnybos veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinė | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Pakartotinių išvykčių į įvykius skaičius | Reagavimo laikas (min.) | Išvykčių į įvykio vietą kaina (Eur.) | Minimalios technikos įrangos aprūpinimas (proc.) | Fizinis parengtumas (proc.) | Kvalifikacijos tobulinimas (proc.) | Išvykčių į įvykio vietą skaičius | Savatorių ugniagesių skaičius |
| 0 | 10,4 | 34 | 95,9 | 100 | 100 | 205 | 10 |

| Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos pavadinimas | SPT išvykimų skaičius 2020 m. | | | | | | Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (vnt.) | Išgelbėta žmonių gaisre (vnt.) |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|
| | Gaisrinės automobilinės cisternos išvažiavimų skaičius (vnt.) | į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje | į gaisro vietą atviroje teritorijoje | į gelbėjimo darbus | į kitus darbus* | į pratybas | | |
| LINKUVOS UK | 65 | 21 | 24 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| ŽEIMELIO UK | 38 | 15 | 9 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| LYGUMŲ UK | 53 | 18 | 10 | 16 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| ROZALIMO UK | 49 | 21 | 8 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Iš viso | 205 | 75 | 51 | 58 | 4 | 17 | 37 | 0 |


*į kitus darbus (ligonių iškėlimas, transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai).

Vidutinis SPT ugniagesių komandų išvykimų skaičius Lietuvoje – 23.

Reagavimo laikas (atvykimas į įvykio vietą): miesto gyvenamosiose vietovėse pirmosios (PGT) pajėgos į įvykio vietą iki 8 min. atvyko 85,7 % visų iškvietimų atvejais, kaimo gyvenamosiose vietovėse pirmosios (SPT) pajėgos į įvykio vietą iki 18 min. atvyko 87,2 % visų iškvietimų atvejais.

Tai atitinka Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytus pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijus – reikalaujama per metus ne mažiau kaip 80 % visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą.

Ugniagesių komandų dislokacijos ir veikimo zonos
(12 km spinduliu pagal priešgaisrinės saugos standartą)

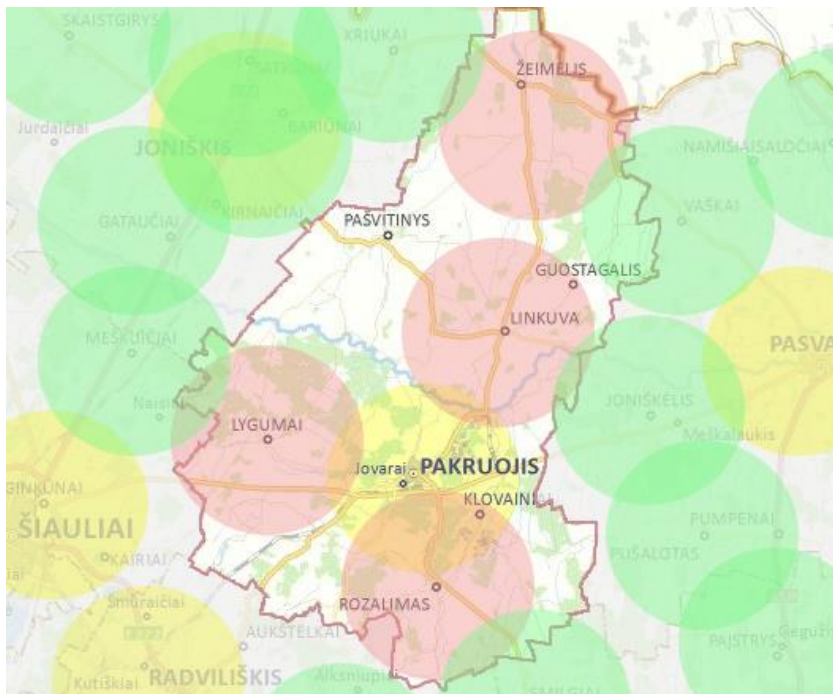

- geltona spalva – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos;
- žalia spalva – kaimyninių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos;
- raudona spalva – Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesių komandos.

Išspręsdus ugniagesių komandų rajone teritorinį išsidėstymą (perkėlus Stačiūnų ir Žeimelio komandas) ir „tolygiai uždengus“ rajono teritoriją, reagavimo į incidentus laikas atitinkamai sutrumpėjo, išvykimų skaičius į incidentus ugniagesių komandoms pasiskirstė tolygiai. Tai pagerino Tarnybos vykdomų funkcijų atlikimo kokybę.

Pašvitinio seniūnija ir toliau lieka didesnės rizikos zonoje, tikimybė, kad gelbėjimo tarnybos laiku suskubs gyventojams į pagalbą, sąlyginai mažesnė.

| Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų automobiliai | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Ugniagesių komanda | Automobilio markė | Eksplotavimo trukmė (m.) | Pastabos |
| Linkuvos | SCANIA P82M | 37 | vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku) |
| | IFA W50 | 42 | padidinto pravažumo |
| Lygumų | SCANIA LBS-86 | 43 | vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku) |
| | ZIL 131 | 44 | padidinto pravažumo (remontuojama) |
| Žeimelio | MERCEDES BRNZ 1222 | 32 | padidinto pravažumo |
| Rozalimo | MERCEDES BENZ 1225 | 33 | padidinto pravažumo |

Tarnybos transportas atitinka priešgaisrinės saugos standarto keliamus reikalavimus.

Šiuo metu Linkuvos ir Lygumų ugniagesių komandose yra eksploatuojama po du gaisrinius automobilius, kurie yra keičiami, priklausomai nuo metų laiko. Išlaikyti du automobilius Tarnybai kainuoja brangiau nei vieną, todėl ateityje reikėtų pasvarstyti apie dviejų automobilių pakeitimą į vieną naujesnį, kuris būtų padidinto pravažumo. Gaisriniai automobiliai IFA W50 ir ZIL 131 jau yra „solidaus“ amžiaus ir kelia nemažai finansinių problemų juos remontuojant.

Lygumų ugniagesių komandos gaisriniai automobiliai yra visiškai susidėvėję, kai kurių agregatų remontas nebeįmanomas, nes dalys nebegaminamos. Būtina ieškoti galimybių aprūpinti Lygumų ugniagesių komandą naujesnių gaisriniais automobiliais.

| Tarnybos valdomas ir (ar) naudojamas nekilnojamas turtas | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| Turto pavadinimas | Statybos metai | Remonto data | Valdymo (naudojimo) forma | Adresas |
| Rozalimo UK | 1960 | 2015 | Patikėjimo teisė | Melioratorių g. 1, Padubysio k. |
| Linkuvos UK | 1997 | 2010 | Panauda | Valakų g. 9, Linkuvos m. |
| Žeimelio UK | 1992 | 2018 | Patikėjimo teisė | Mokyklos g. 1, Bardiškių k. |
| Lygumų UK | 1972 | - | Patikėjimo teisė | Sodo g. 22, Lygumų mstl. |
| Administracija (20 m kv. kabinetas) | 1963 | 2014 | Panauda | L. Giros g. 3D, Pakruojo m. |
| Garažo boksas | 1987 | - | Patikėjimo teisė | Vasario 16-osios g. 26-309, Pakruojo m. |

Kiekvienais metais yra atliekama statinių techninė priežiūra, surašomi statinių patikrinimo aktai, atsižvelgiant į finansines galimybes, šalinami atsiradę trūkumai, kurie nesuderinami su tinkamu statinių eksploatavimu.

Pagrindinės problemos:

1) Linkuvos ugniagesių komandos pastatas naudojamas ne pagal paskirtį. Pastato savininkas – UAB „Pakruojo šiluma“ – paskirtį iš „gamybos, pramonės“ turi pakeisti į „specialiąją“. 2010 m. Linkuvos katilinės pastatas buvo pritaikytas (suremontuotas) priešgaisrinės tarnybos reikmėms ir perduotas naudoti, tačiau pastato dokumentai liko tinkamai nesutvarkyti.

2) 2020 m. dėl korozijos prakiuro Linkuvos ugniagesių komandos patalpų šildymo katilas, kuris šiuo metu yra eksploatuojamas, šalinant atsirandančius naujus įtrūkimus. Katilo tolesnis remontas nebetikslingas, todėl būtina jį keisti.

3) Lygumų ugniagesių komandos pastatui būtinas kapitalinis remontas (įtrūkusi garažo siena ir pertvara, būtina keisti šildymo sistemą, įrengti poilsio patalpą, dušą, tualetą, perstatyti malkinę).

V SKYRIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu informacinių technologijų diegimas Tarnyboje nebuvo vykdomas. Tarnybos administraciniame padalinyje yra naudojama licencijuota programinė įranga, tęsiama buhalterinės programos aptarnavimo sutartis.

VI SKYRIUS GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

Skundų ir padėkų negauta.

VII SKYRIUS TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Tarnybos veiklą tikrinančių institucijų išvadų ar pasiūlymų negauta.

VIII SKYRIUS IŠTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Finansavimas.

Keliami minimalūs darbo užmokesčio koeficientai, keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos, kurios numato darbuotojų užmokesčio kėlimą, tačiau priimamiems teisės aktams įgyvendinti valstybės lėšos skiriamos nepakankamos. Tarnybos optimizavimas galimas mažinant darbuotojų skaičių, tačiau tai tiesiogiai atsilieptų parengties užtikrinimui (dviejų darbuotojų pamainoje užtikrinimą).

Žmogiškasis faktorius.

Ugniagesiams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir minimaliai apmokamas darbas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (toliau-PAGD) prie VRM.

PAGD prie VRM atlieka priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkciją.

Nustačius pažeidimus PAGD prie VRM veikloje, 2017 m. pradžioje pakeista departamento vadovybė imtasi struktūrinių reformų. 2018 m. pabaigoje vėl keičiama departamento vadovybė, atleidžiamas direktorius ir patarėjai, nes nepateisino lūkesčių. Laikinas PAGD prie VRM vadovas o ir naujai paskirtas direktorius „nerado“ galimybės per visus 2019 m. susitikti su savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovais, sprendžiant priešgaisrinės saugos klausimus. 2020 m. pradėtas PAGD prie VRM ir SPT valstybinis auditas, kuris savo išvadas planuoja pateikti 2021 m. kovo mėn.

Šioje aplinkoje vyrauja dezinformacija, teikiami struktūriniai–reorganizaciniai projektai, siūloma sumažinti ugniagesių komandoje skaičių, bandoma organizuoti ugniagesių savanorių veiklą, siūloma apjungti SPT su PAGD. Tokiu būdu organizuojama konfrontacija tarp valstybinių ir savivaldybių ugniagesių pajėgų ir tai, galimai, tiesiogiai atsiliepia gyventojų saugumo užtikrinimui.

Vizija.

Nėra aiškios priešgaisrinės saugos ateities vizijos ir tai trukdo užtikrinti reikiamą ugniagesių parengtį pareigoms atlikti.

Savanoriai ugniagesiai.

PAGD prie VRM paruošti savanoriškos ugniagesių veikos organizavimo teisės aktai prieštarauja baziniams savanorišką veiklą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams. Iškilę daug finansinių ir organizacinių klausimų, kurie taip ir lieka nesprendžiami. Ketinimas skubos tvarka sukurti dar vieną priešgaisrinės saugos struktūrą – ugniagesius savanorius, kurie, galimai, pakeistų dabar veikiančias savivaldybių ugniagesių pajėgas (ir taip sutaupytų valstybės lėšas), kelia nemažai abejonių.

IX SKYRIUS ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS IŠTAIGOS VEIKLAI

2020-2021 m. strateginiai uždaviniai:

1. Efektyviai ir efektingai valdyti ir naudoti savivaldybės turta.

Per 2020 m. parengti Lygumų ugniagesių komandos pastato esminio pagerinimo gaires.

Tikslas nepasiektas (dėl COVID-19 neskirtas finansavimas).

Per 2021 m. numatoma:

- 1) *Linkuvos ugniagesių komandoje pakeisti susidėvėjusį patalpų šildymo katilą;*

- 2) *Lygumų ugniagesių komandoje įrengti tualetą ir parengti pastato esminio pagerinimo gaires;*
- 3) *parengti galimybes Lygumų ugniagesių komandą aprūpinti naujesniu gaisriniu automobiliu.*

2. Užtikrinti parengtį:

2.1. siekti užtikrinti dviejų darbuotojų pamainoje budėjimą 80 %;

2020 m. tikslas pasiektas 94 %.

2.2. vykdyti VRM nustatytus tikslus ir jų pasiekimo vertinimo kriterijus;

Tikslas – „Trumpinti savivaldybių priešgaisrinių pajėgų atvykimo laiką gesinti gaisrą kaimo vietovėse“. Vertinimo kriterijus – „Savivaldybės priešgaisrinių pajėgų atvykimų gesinti gaisrą kaimo vietovėse per 18 min. dalis (kai įvykyje dalyvauja tik savivaldybės priešgaisrinės pajėgos), ne mažiau kaip 2020 m. – 75 %, 2021 m. – 80 %“.

2020 m. tikslas pasiektas 87,2 %.

2.3. kelti ugniagesių kvalifikaciją;

2.3.1. organizuoti naujai priimtų darbuotojų ugniagesio kvalifikacijos mokymus;

2.3.2. organizuoti mokymus darbui su kvėpavimo įranga (per 2020 m.);

2.3.3. vykdyti praktinių įgūdžių ir teorinių žinių patikrinimą, fizinio pasirengimo įvertinimą, organizuoti pratybas.

2020 m. tikslas pasiektas 100 %.

2.4. aprūpinti ugniagesius darbo saugos priemonėmis.

2020 m. įsigyta: gaisriniai švirškštai (4 vnt.), gaisrinės žarnos (10 vnt.), koviniai rūbai (4 vnt.), gaisriniai pošalmiai ir pirštinės (34 vnt.), kasdieniai rūbai (kelnės, marškinėliai, megztukai – 34 vnt.), gaisriniai šalmai (2vnt.), gaisriniai diržai (2 vnt.) ir kt.

3. Tarnybos integravimas į bendruomenę.

2020 m. ugniagesiai dalyvavo bendruomenių ir seniūnijų renginiuose, populiarino ugniagesio profesiją susitikimuose su moksleiviais.

Tarnybos vadovui keliamas uždavinys.

Veikiant kartu su priešgaisrinės saugos asociacija, bendradarbiaujant su PAGD prie VRM, spręsti rajono priešgaisrinės saugos užtikrinimo problemas.

Viršinininkas

Alfrėdas Martūzas