

PATVIRTINTA


Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2025 m. d. sprendimu Nr.

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2024 METŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I SKYRIUS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PASLAUGAS

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba* (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės merui ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdant priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis ir užtikrina efektyvų reagavimą į incidentus kaimiškose vietovėse.

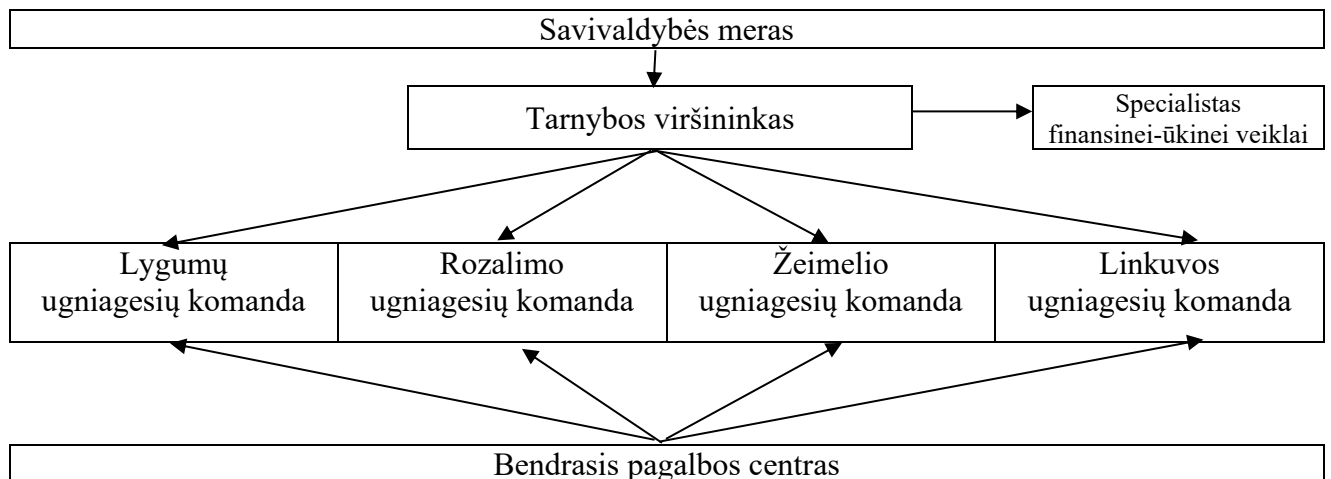

Tarnyba yra pavaldi savivaldybės merui, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi Bendrajam pagalbos centrui (toliau - BPC), kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui. Tarnybos veiklą organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - PAGD prie VRM).

Tarnybos veiklą reglamentuoja Priešgaisrinės saugos standartas:

- ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą).
- komandų teritorinį išsidėstymą (komandos dengia 12 km spinduliu esančią teritoriją);
- reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių (kaimo vietovėje));
- ugniagesių etatų skaičių komandoje: komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą).
- gaisrinių automobilių technines charakteristikas (gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų vandens).

Tarnybos parengties užtikrinimas grindžiamas principais:

- darbuotojų kompetencijos (užtikrinti darbuotojams reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų visumą);
- nuolatinės parengties (užtikrinti nuolatinį Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus);

- darbo priemonių ir technikos pakankamumo (užtikrinti darbuotojų aprūpinimą reikalinga technika, darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis);
- pasirengimo reaguoti į pagalbos prašymus (numatyti, kaip Tarnyboje turi būti pasirengta reaguoti į pagalbos prašymus, išvykta į įvykio vietą, o grįžus – pasirengta vėl išvykti);
- racionalaus ir tikslingo išteklių panaudojimo (užtikrinti tikslingą technikos, turto ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, įgyvendinant nuolatinę parengtį);
- kasdienės veiklos organizavimo (užtikrinti vidaus tvarkos organizavimą ir kontrolę).

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2024 m.				
	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareigybės grupė	Pareigybės lygis	Pareigybės koeficientas
Ugniagesys	32	29	kvalifikuoti darbuotojai	C	0,57-0,6
Skyrininkas	4	4	kvalifikuoti darbuotojai	C	0,66
Specialistas finansinei ūkinei veiklai	1	1	specialistai	B	1,02
Viršininkas	1	1	biudžetinių įstaigų vadovai	A1	1,53

2024 m. gaisrų analizė.

2024 metais Pakruojo rajone ir mieste kilo 68 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų kiekis sumažėjo 11,69 % (2023 metais kilo 77 gaisrai). 2024 metais Pakruojo rajone nežuvo nei vienas žmogus (2023 metais 0), 2024 m. traumuoti 3 žmonės (2023 m. - 3). 2024 metais gaisrų metu buvo sunaikinta 100 m² gyvenamojo ploto (2023 metais nebuvo sunaikinta), sugadinta 298 m² gyvenamojo ir 898 m² negyvenamojo ploto (2023 m. 88 m² gyvenamojo ir 40 m² negyvenamojo ploto).

2024 metais daugiausiai gaisrų kilo gyvenamuosiuose pastatuose – 25 (individualiuose 19 bei daugiabučiuose namuose 6), tai sudaro 36,76 % visų gaisrų. Palyginus su 2023 metais, gaisrų skaičius gyvenamuosiuose namuose padidėjo 8,7 % (2023 m. užregistruota 23 gaisrai). 11 kartų gaisrai kilo atvirose teritorijose (2023 – 15), kas sudarė 16,18 % bendro gaisrų skaičiaus. 2024 metais išdegė 566 ari atvirų teritorijų (2023- 211 arų). Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose kilo 13 gaisrų, arba 18,7,18 % bendro gaisrų skaičiaus (2023 m. - 11 gaisrų). Transporto priemonės degė 7 kartus (2023 m. - 6).


2023–2024 m. gaisrų Pakruojo rajono teritorijoje suvestinė:

Eil. Nr.	Seniūnija	Gaisrų skaičius	
		2024 m.	2023 m.
1.	Guostagalio	0	5
2.	Klovainių	12	9
3.	Lygumų	7	13
4.	Linkuvos	8	16
5.	Pakruojo	16	26
6.	Pašvitinio	4	3
7.	Rozalimo	11	11
8.	Žeimelio	10	8

Pagrindinės gaisrų priežastys: krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai - 14 atvejų, arba 20,59 % visų gaisrų, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 1 atvejis, arba 1,47 %, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai - 4 atvejai, arba 5,88 %, transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai – 4 atvejai, arba 5,88 %, neatsargus žmogaus elgesys – 4 atvejai, arba 5,88 %, pašalinis ugnies šaltinis – 14 atvejų, arba 20,59 % visų gaisrų, kitos priežastys - 9 atvejai, arba 13,24 %, žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas – 4 atvejai, arba 5,88 %, gamybinių įrenginių gedimas technologinio proceso metu - 4

atvejai, arba 5,88 %, neatsargus rūkymas - 3 atvejai, arba 4,41 %, krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai - 5 atvejai, arba 7,35 %, dujų, žibalinių, benzininių įrenginių, prietaisų eksploatavimo pažeidimai – 1 atvejis, arba 1,47 %, elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai – atvejis, arba 1,47 %.

GAISRAI PAGAL PRIEŽASTIS PAKRUOJO R. SAV. 2024 METAI

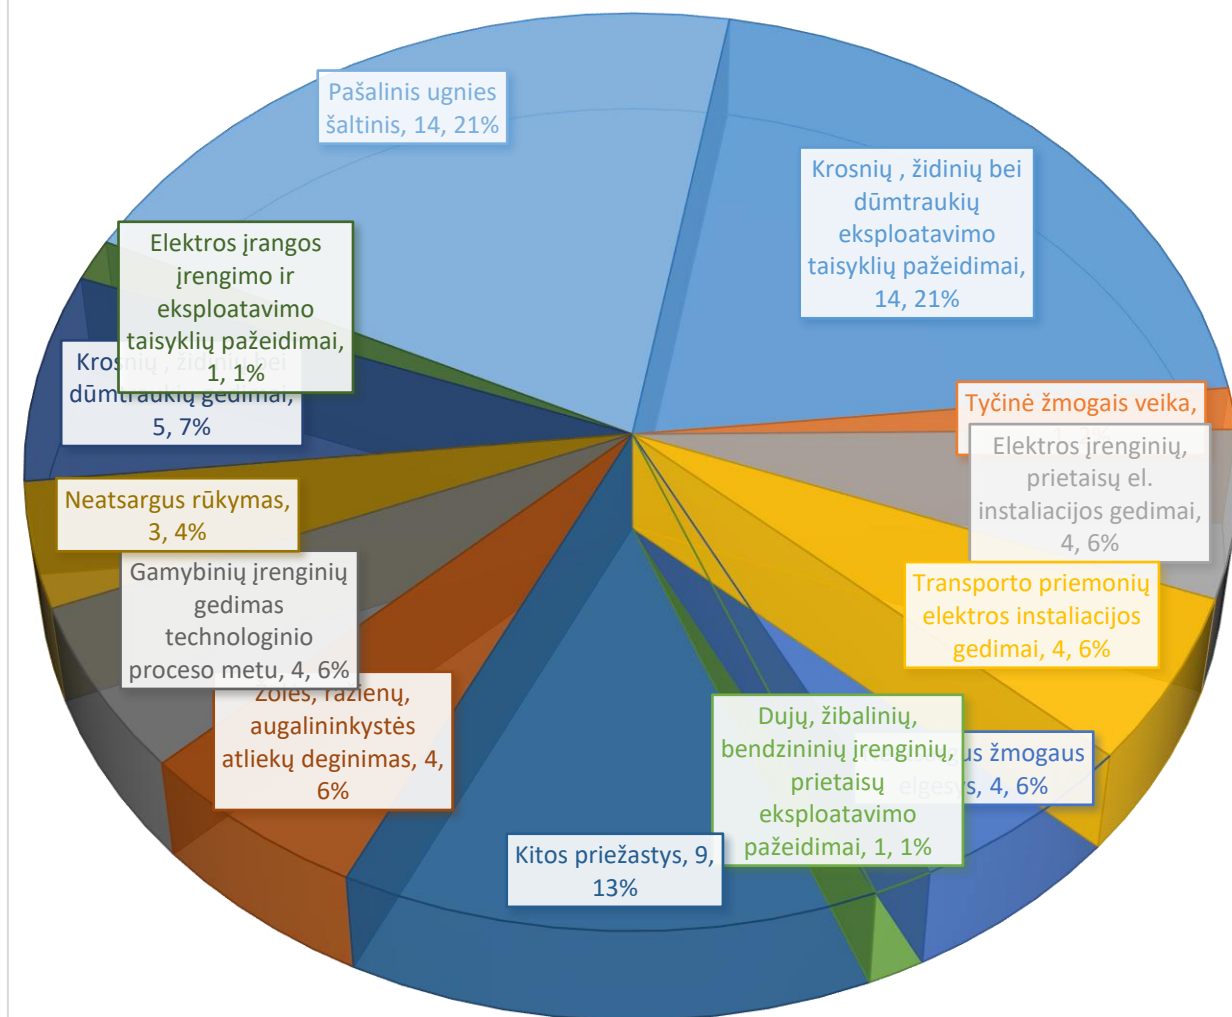

2024 metais Pakruojos ir Linkuvos miestuose užregistruoti 6 gaisrai, kas sudaro 8,82 % visų gaisrų, kaimo vietovėje – 62 t. y. 91,18 % bendro gaisrų skaičiaus.

II SKYRIUS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Metai	Skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto (Eur.)				Skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto (Eur.)
	Iš viso	Iš jų			
		Darbo užmokesčiui	Socialinio draudimo įmokoms	Prekių ir paslaugų naudojimui	
2021	497 900	450 000	6 500	41 400	5 000
2022	600 600	503 700	7 300	49 600	40 000
2023	612 200	554 500	8 000	49 200	0

Tarnyba yra finansuojama iš valstybės lėšų, skirtų savivaldybėms perduotoms funkcijoms atlikti. Lėšų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) patvirtinta finansavimo metodika. 2023 m. Tarnybos finansavimas didėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo, tačiau nepakankamai, kad būtų galima užpildyti visus ugniagesių etatus.

93 procentai visų valstybės skiriamų lėšų atitenka darbo užmokesčiui, likę 7 procentai – gaisrinių automobilių bei gaisrinės įrangos išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms. Priešgaisrinės saugos funkcijoms vykdyti Tarnyba naudoja savivaldybei priklausančią nekilnojamąjį turtą ir gaisrinę techniką. Pastatų išlaikymui, gaisrinių automobilių remontui, priešgaisrinei ir gelbėjimo įrangai atnaujinti ir įsigyti finansavimo metodika lėšų nenumato ir lėšos neskiriamos, todėl be savivaldybės finansinės paramos tinkamai vykdyti Tarnybai pavestas funkcijas yra sudėtinga.

Išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur			
	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Komunalinės paslaugos	9 800	9 200	8 900
Transporto išlaikymas	16 390	11 800	16 300
Aprangos įsigijimas	1 710	12 100	11 100
Ryšio ir kt. paslaugos	1 300	800	800
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 100	1 700	2 000
Kvalifikacijos kėlimas	200	0	100
Kitų prekių ir paslaugų (gaisrinė įranga, kanceliarinės, ūkinės prekės, prietaisų patikra)	12 900	9 400	10 300
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6 200	4 200	5 300
Darbdavių socialinė parama	0	500	400
Išlaidos ilgalaikiam turtui			
Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	40 000	0	0

Be tiesioginių funkcijų vykdymo, atlikti ūkiniai darbai:

- atlikti ugniagesių komandų pastatų nedideli remonto ir teritorijos tvarkymo darbai;
- atliktas Rozalimo ir pradėtas Lygumų ugniagesių komandų prijungimas prie ESO elektros tinklų;
- įsigyti ugniagesio kostiumai (6 vnt.), ugniagesio avalynė (4 vnt.), pošalmiai, pirštinės ir kt.;
- atnaujintos gaisrinės darbo saugos priemonės ir priešgaisrinė įranga (gaisrinės žarnos, laužtuvai, akumuliatoriniai kampiniai šlifuočiai, prožektoriai ir kt.);
- tvarkomi gaisrinių automobilių ir gaisrinės įrangos gedimai;

III SKYRIUS

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

2024 m. Tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas:

- ugniagesio – 1 285 Eur;
- skyrininko – 1 601 Eur;
- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 2 166 Eur;
- viršininko – 3 052 Eur.

Iš viso išleista darbo užmokesčiui:

- pareiginėms algoms ir tarnybiniam atlyginimui – 516 600 Eur;
- už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties darbą – 92 100 Eur;
- kintamajai daliai – 12 500 Eur;
- skatinamosioms išmokoms – 3 900 Eur.

Nuobaudų neskirta.

IV SKYRIUS

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos pavadinimas	SPT išvykimų skaičius 2024 m.						Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (vnt.)	Išgelbėta žmonių gaisre (vnt.)
	Gaisrinės automobilinės cisternos išvažiavimų skaičius (vnt.)	į gaisro vietą gyvenama jame sektoriuje	į gaisro vietą atviroje teritorijoje	į gelbėjimo darbus	į kitus darbus *	į pratybas		
LINKUVOS UK	76	18	8	29	2	19	5	0
ŽEIMELIO UK	51	17	4	4	17	9	4	0
LYGUMŲ UK	48	13	4	17	2	11	4	0
ROZALIMO UK	80	28	10	17	10	15	8	0
Iš viso	255	76	26	67	31	54	21	0

*į kitus darbus (ligonių iškėlimas, transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai).


Vidutinis SPT ugniagesių komandų išvykimų skaičius Lietuvoje – 23.

Reagavimo laikas (atvykimas į įvykio vietą): miesto gyvenamosiose vietovėse pirmosios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) pajėgos į įvykio vietą atvyko iki 8 min., o tai sudaro 90,38 % visų iškvietimų atvejais. Kaimo gyvenamosiose vietovėse pirmosios savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – SPT) pajėgos į įvykio vietą atvyko iki 18 min., o tai sudaro 86,13 % visų iškvietimų atvejais.

Tai atitinka Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytiems pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijams, Reikalaujama per metus visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą procentas nebūtų didesnis kaip 80 %.

2024 m. Tarnybos veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinė							
Pakartotinių išvykimų į įvykių skaičius	Reagavimo laikas, min.	Išvykimo į įvykio vietą kaina, Eur	Minimalios technikos įrangos aprūpinimas, proc.	Fizinis parengtumas, proc.	Kvalifikacijos tobulinimas, proc.	Išvykimo į įvykio vietą skaičius	Savanorių ugniagesių skaičius
0	10,93	64,10	97	100	100	255	0

Ugniagesių komandų dislokacijos ir veikimo zonos
(12 km spinduliu pagal priešgaisrinės saugos standartą)

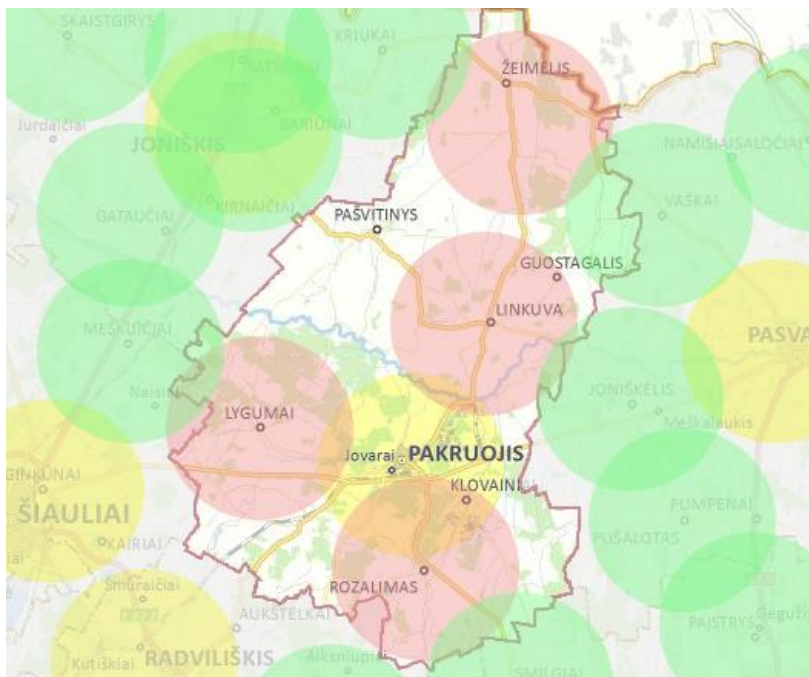

- geltona spalva – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos;
- žalia spalva – kaimyninių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandos;
- raudona spalva – Pakruojo rajono savivaldybės ugniagesių komandos.

Pašvitiņinio seniūnija ir toliau lieka didesnės rizikos zonoje. Tikimybė, kad gelbėjimo tarnybos laiku suskubs į pagalbą, sąlyginai mažesnė. PAGD prie VRM, atliekantis priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkcijas, šiuo metu ignoruoja SPT siūlomas priešgaisrinių pajėgų optimizavimo (dislokavimo) problemų sprendimo galimybes.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų automobiliai			
Ugniagesių komanda	Automobilio markė	eksploatavimo trukmė, metai	Pastabos
Linkuvos	SCANIA P82M	41	vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku)
	IFA W50	46	padidinto pravažumo
Lygumų	SCANIA LBS-86	47	vienatiltė (tinkama eksploatuoti sausuoju metų laiku) remonte.
	MERCEDES BENZ ATEGO	23	padidinto pravažumo
Žeimelio	MERCEDES BENZ 1222	36	padidinto pravažumo
Rozalimo	MERCEDES BENZ 1225	37	padidinto pravažumo

Tarnybos gaisriniai automobiliai (automobilinės cisternos) (toliau - AC) iš dalies atitinka priešgaisrinės saugos standarto keliams reikalavimams. Per pastaruosius metus gaisriniais automobiliais buvo aprūpintos Rozalimo, Žeimelio ir Lygumų ugniagesių komandos.

Šiuo metu Linkuvos ugniagesių komandoje yra eksploatuojamos dvi AC, kurios keičiamos, priklausomai nuo metų laiko ir pravažumo galimybių (vieno tilto ar padidinto pravažumo į dviejų tiltų). Išlaikyti dvi AC vietoj reikalingos vienos yra ekonomiškai netikslinga, t. y. jos yra „solidaus“ amžiaus (41 ir 46 m.) ir jų priežiūra bei eksploatacija kiekvienai metais reikalauja vis dažnesnio remonto ir didina pavojų tinkamai atlikti pareigas.

AC yra pagrindinė priemonė, vykdamas Tarnybai pavestas funkcijas, todėl, nuosekliai sprendžiant ugniagesių komandų techninį aprūpinimą, ateityje turėsime spręsti ir Linkuvos ugniagesių komandoje eksploatuojamų AC keitimą naujesniu gaisrinio automobilio.

Tarnybos valdomas ir (ar) naudojamas nekilnojamas turtas				
Turto pavadinimas	Statybos metai	Remonto data	Valdymo (naudojimo) forma	Adresas
Rozalimo UK	1960	2015	Patikėjimo teisė	Melioratorių g. 1, Padubysio k.
Linkuvos UK	1997	2010	Panauda	Valakų g. 9, Linkuvos m.
Žeimelio UK	1992	2018	Patikėjimo teisė	Mokyklos g. 1, Bardiškių k.
Lygumų UK	1972	-	Patikėjimo teisė	Sodo g. 22, Lygumų mstl.
Administracija (20 m kv. kabinetas)	1963	2014	Panauda	L. Giros g. 3D, Pakruojo m.
Garažo boksas	1987	-	Patikėjimo teisė	Vasario 16-osios g. 26-309, Pakruojo m.

Kiekvienais metais yra atliekama statinių techninė priežiūra ir surašomi statinių patikrinimo aktai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, šalinami atsiradę trūkumai, kurie nesuderinami su tinkamu statinių eksploatavimu.

Pagrindinė problema – Linkuvos ugniagesių komandos pastatas naudojamas ne pagal paskirtį. 2010 m. Linkuvos katilinės pastatas buvo pritaikytas (suremontuotas) priešgaisrinės tarnybos reikmėms ir perduotas Tarnybai naudoti panaudos pagrindais, tačiau remonto dokumentai liko tinkamai nesutvarkyti. Pastato paskirtį iš „gamybos, pramonės“ pakeisti į „specialiąją“ gali tik pastato savininkas – Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“.

V SKYRIUS ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Finansavimas.

Kas metai keičiama darbo apmokėjimo sistema, numatanti darbuotojų užmokesčio kėlimą. Tačiau priimamais teisės aktais įgyvendinti valstybės lėšos atitinkamai skiriamos nepakankamos. Tarnybos optimizavimas galimas mažinant darbuotojų skaičių, tačiau tai tiesiogiai atsiliepia parengties užtikrinimui (dviejų darbuotojų pamainoje užtikrinimą).

Žmogiškasis faktorius.

Ugniagesiams keliama aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir minimaliai apmokamas darbas.

PAGD prie VRM.

PAGD prie VRM atlieka priešgaisrinės saugos organizatoriaus funkciją.

Vizija.

Šiuo metu VRM mėgina realizuoti priešgaisrinių pajėgų centralizavimo viziją, t. y. savivaldybių priešgaisrines tarnybas perduoti PAGD prie VRM. Pradėti pilotiniai projektai Radviliškio, Molėtų ir Druskininkų rajonų savivaldybėse.

Savaniai ugniagesiai.

PAGD prie VRM paruošti savanoriškos ugniagesių veikos organizavimą reglamentuojantys teisės aktai prieštarauja baziniams savanorišką veiklą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams. Iškilę daug finansinių ir organizacinių klausimų, o VRM, nusprendus pasukti priešgaisrinių pajėgų centralizavimo keliu, savanorių-ugniagesių projektas praranda savo aktualumą.